



DETALLE ESTANDAR PARA LA UBICACION DE VALVULA DE AIRE

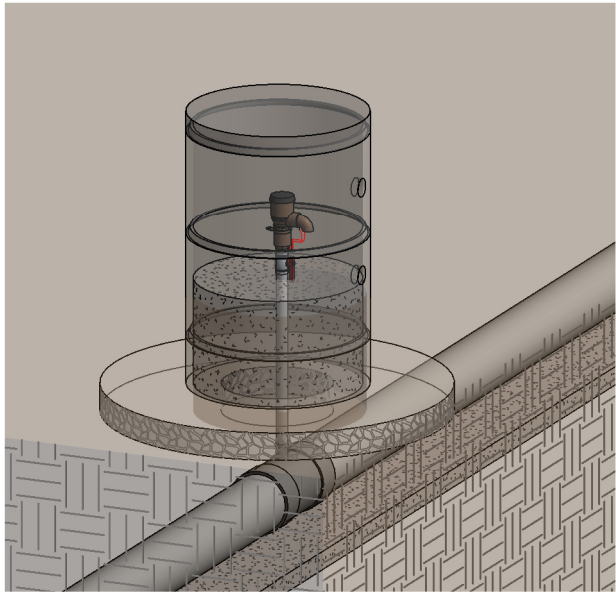


ISOMETRICA GENERAL

ESC.: 1:40

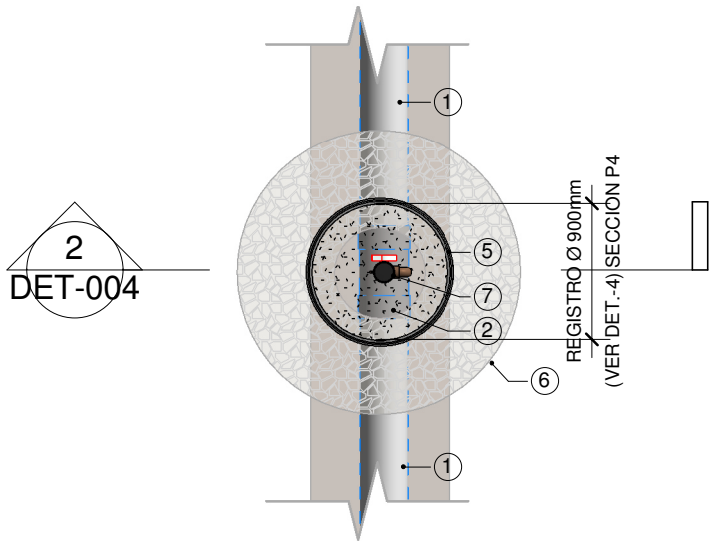

PLANTA

ESC.: 1:50

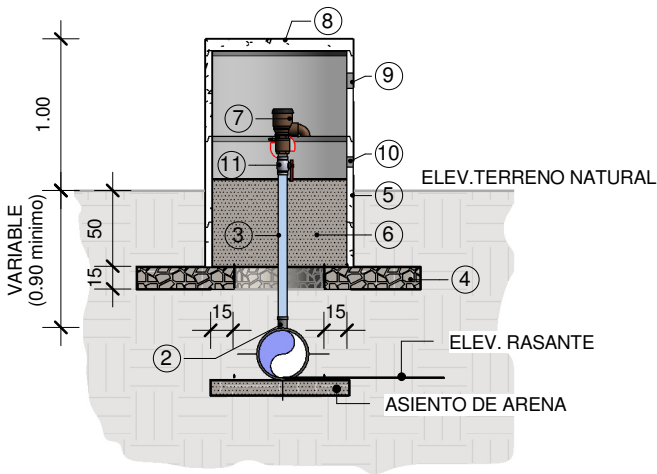

(DETALLE-4) SECCION P4

ESC.: 1:50

LEYENDA GENERAL	
CLAVE	PIEZA
1	TUBERIA ESTANDAR HYPRESCON PARA LA LINEA DE CONDUCCION.
2	TEE (12")x(1 1/2").
3	TUBERIA 1 1/2" DE ACERO.
4	BASE DE RELLENO GRANULAR COMPACTADO AL 90% DE PROTECTOR MODIFICADO.
5	REGISTRO PREFABRICADO DE H. A. TIPO PRESACA DE Ø 900mm.
6	GRAVA COMPACTADA AL 90% DE PROTECTOR MODIFICADO.
7	VALVULA COMBINADA DE AIRE Y VACIO PARA LOS PUNTOS MAS ALTOS O VALVULAS DE AIRE PARA LOS PUNTOS INTERMEDIOS.
8	TAPA DE REGISTREO Y TUBERIA PREFABRICADA DE H. A. Ø 900mm.
9	ABERTURAS PARA VENTILACION DE Ø 100mm (CON REJA DE PROTECCION).
10	ABERTURAS PARA DRENAJE DE Ø 75mm (CON REJA DE PROTECCION).
11	VALVULA CON MANIOBRA MANUAL.

				REPUBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DIRECCION DE INGENIERIA DEPARTAMENTO TECNICO	PREPARADO POR:		DETALLE COLOCACION VALVULA DE AIRE	ACUEDUCTO MULTIPLE PARAISO-OJEDA		
					DISEÑO: Depto. Diseño de Obras	DIBUJO: Depto. Diseño de Obras		PROVINCIA BARAHONA		
					CALCULO: Depto. Diseño de Obras	VISTO: Ing. Luis Ariel Sanchez		RUTA DE ARCHIVO:		
					APROBADO: Ing. Pedro De Jesús Rodriguez			NOMBRE DE ARCHIVO:		
00	12/2017	REHABILITACION POR DAÑOS DE TORMENTA ABRIL-2017						CODIGO INAPA-AC	No DE PLANO DET-004	ESCALA As indicated
REVISION	FECHA	DESCRIPCION								