





MATERIALES:
 $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$
 $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$

Solapes alternados. Necesarios en caso de que la altura total del registro sea mayor a 5.00m.

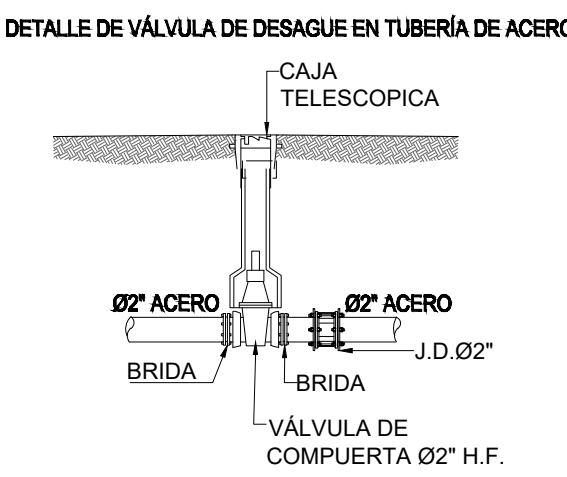

DETALLES DE REGISTROS PARA VALVULAS-INSTALACIÓN EN VÍAS

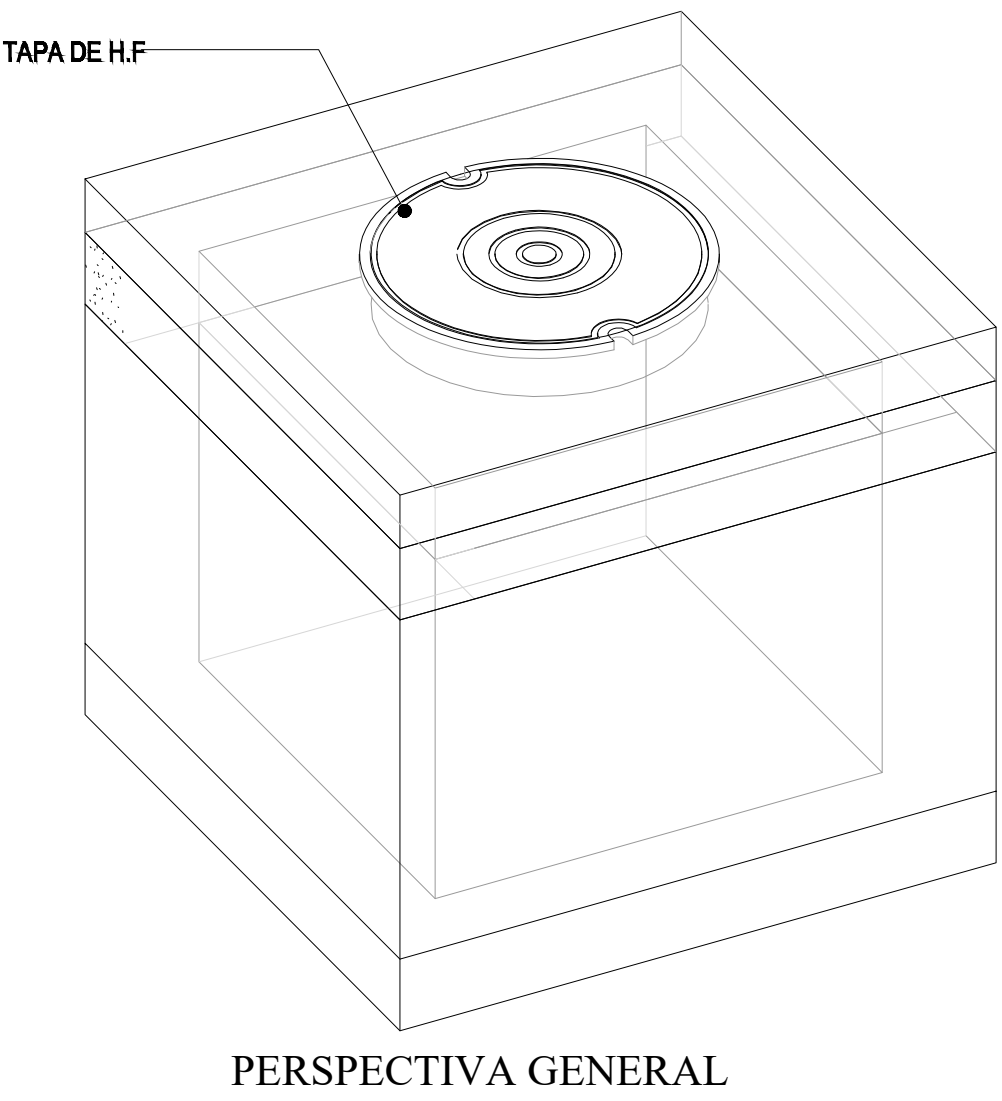

REV.	FECHA		No.	REFERENCIA EXTERNA		REPÚBLICA DOMINICANA	DISEÑO:	DIBUJO:	DETALLE		CONSTRUCCIÓN CONDUCCIÓN Y RED DISTRIBUCIÓN DE BORUCO, GUATAPANAL, LORAVITO, CAPILLA Y PARAJE RINCON		
						INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	Ing. Phily David Espinal	Ing. Phily David Espinal	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø2"		ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JUNAMAGAO - AMINA - BORUCO EXT. POTRERO		
						DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	CÁLCULO:	VISTO:			PROVINCIA VALVERDE		
						DEPARTAMENTO DISEÑO SISTEMAS DE ACUEDUCTOS	APROBADO:	Arq. Shirley Marcano			PLANOS ESCALADOS PARA SER IMPRESOS EN FORMATO 36" X 24"		
0	06/12/19	PARA CONSTRUCCION				Ing. Luis A. Sánchez	Ing. Pedro De J. Rodríguez	RUTA: CONTROL DE PROYECTOS\ZONAI\ACUEDUCTOS\VALVERDE\Esperanza Viejo		CÓDIGO	SUBDIVISIÓN	NO. DE PLANO	ESCALA
								NOMBRE DE ARCHIVO:Esperanza_viejo.dwg		INAPA-AC		22	INDICADA